

(質問票)

平成29年11月6日

札幌市経済観光局中央卸売市場管理課 あて

会社名

電話番号

FAX番号

担当者

質問

開札予定日時	平成29年11月14日(火) 11時00分
件名	場内消防設備機器等非常用電源交換業務
質問内容	番号32の非常用電源(UPS)の型式ですが、メーカーに確認したところ、次の型式ではないかとの連絡がありましたので、添付の図面とあわせてご確認下さい。
	12V 0500 → 10-AA 500形

注) 欄が足りない場合は別紙としてください。

回答

回答内容	問合せの番号32の非常用電源(UPS)の現在設置している型式は、円筒密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池 形式:P-05/F25G51(12V 500mAh、松下電器産業株)です。添付の図面のものではありません。

【提出先】 経済観光局中央卸売市場管理課事務係



FAX番号 011-611-3138

TEL番号 011-611-3111

提出期限⇒平成29年11月7日(火) 15時00分まで

10-AA500 (NA-0101R-A)

照合 NO.	品名 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	員数 QTY	備考 REMARKS	照合 NO.	品名 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	員数 QTY	備考 REMARKS
1	単電池		10	AA500	4	リード線	K.V 0.3mm ²	±:1 -:1	+:7カ、 -:7カ
2	リセブタコネクタ	172142-2	1	タイエレクトロニクス コネクタ製	5	熱収縮チューブ	P.V.C	1	
3	ターミナル	170369-1	2	タイエレクトロニクス コネクタ製	6	銘板		1	矢印方向が上

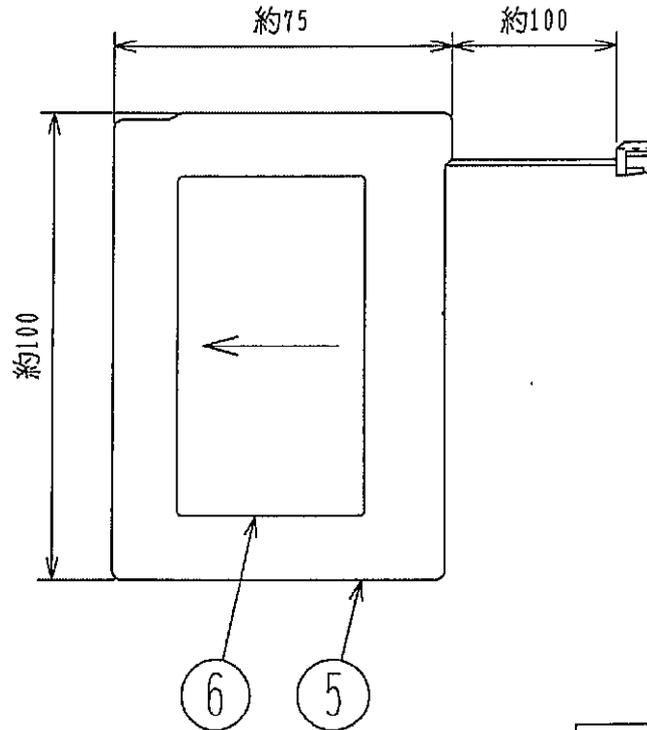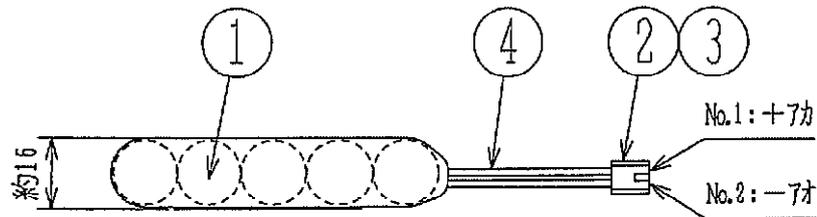

御参考用

尺度 SCALE ×	承認 APPROVED BY	照査 CHECKED BY	出図 ISSUED	名称 TITLE 組電池
単位 UNIT mm	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY		10-AA500 形
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	古河電池株式会社 THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD.			図面製作日 DESIGN DATE 2007. 2. 22
				図面番号 DRAWING NO. 御参考用

古河電池株式会社